



UOPUOYAZOY P VUZPOAUOPYSPOE
UZYAWOYPSWY OZPOE
SKALA 1:100

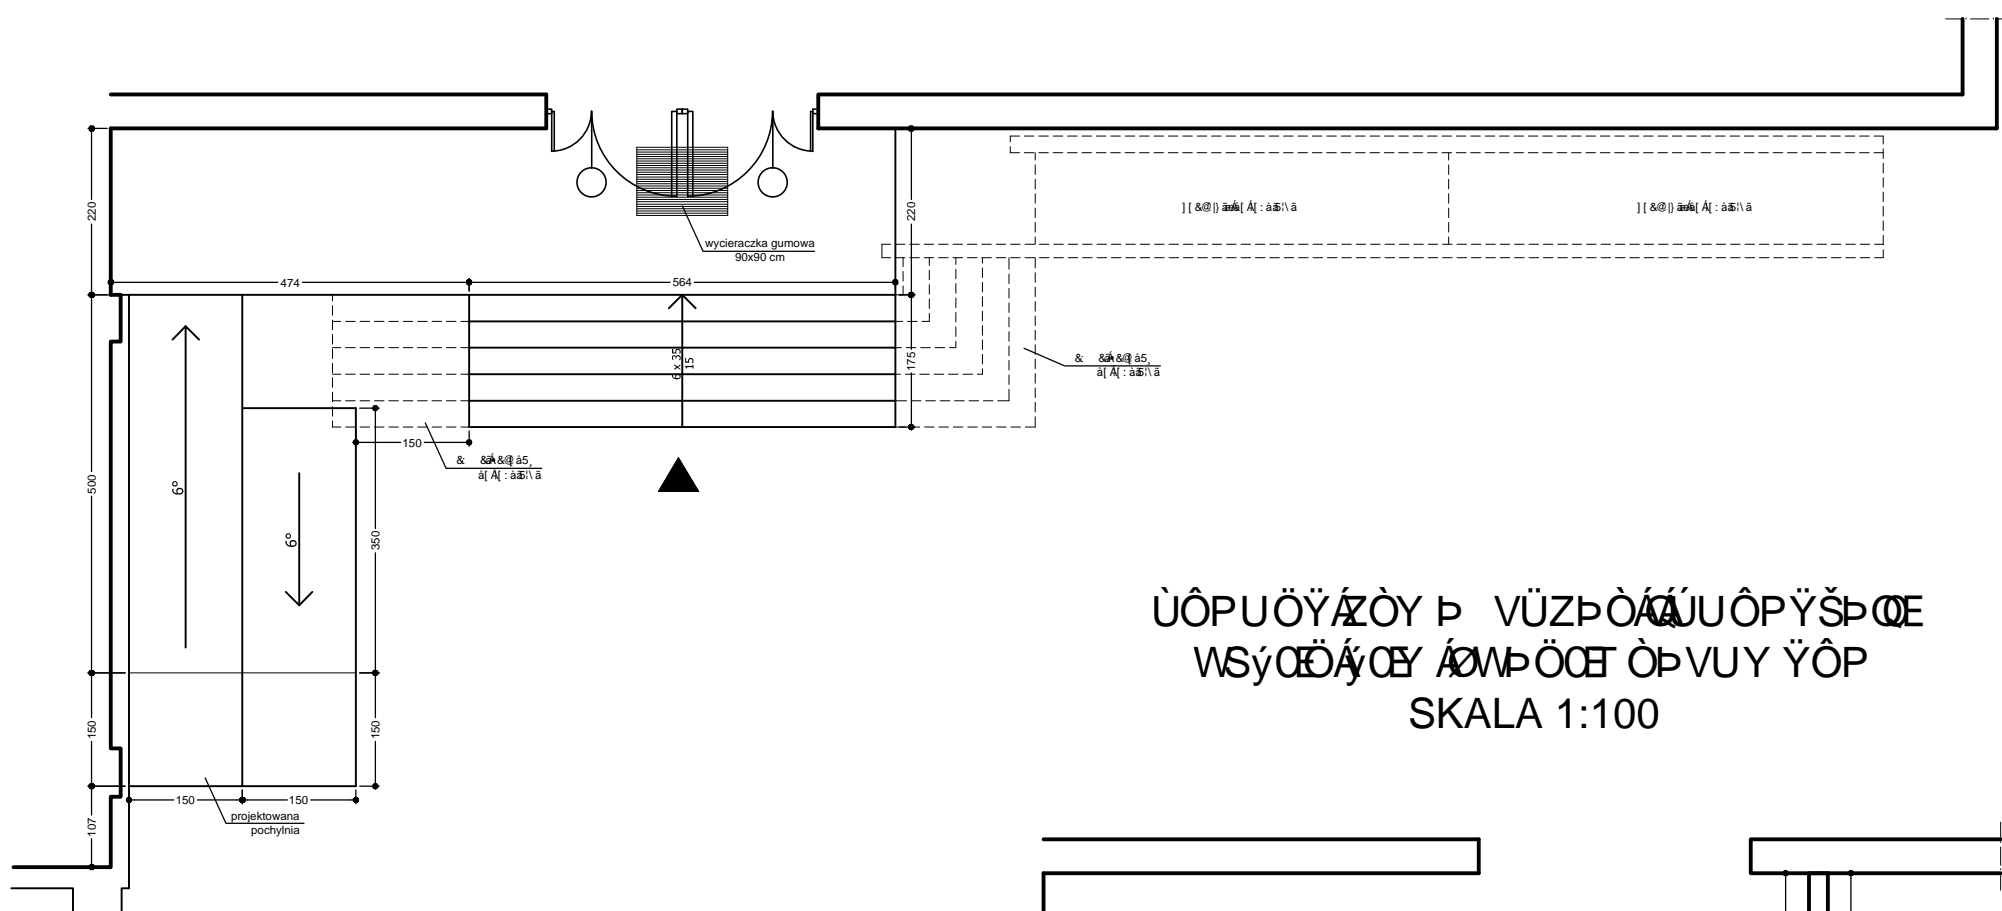

UOPUOYAZOY P VUZPOAUOPYSPOE
WSYAOYAEAMP OEPVUY YOP
SKALA 1:100

UWAGI:

1. Głębokość posadowienia ław fundamentowych schodów i pochylni min. 1,0 m p.p.t.
2. Zbrojenie ław fundamentowych schodów i pochylni 4Ø12 mm, strzemiona Ø6 mm co 30 cm
3. Pochylnia i schody zewnętrzne powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.
4. Należy zapewnić odprowadzenie wody deszczowej z wnętrza na wycieraczkę oraz od rury spustowej poza teren schodów.

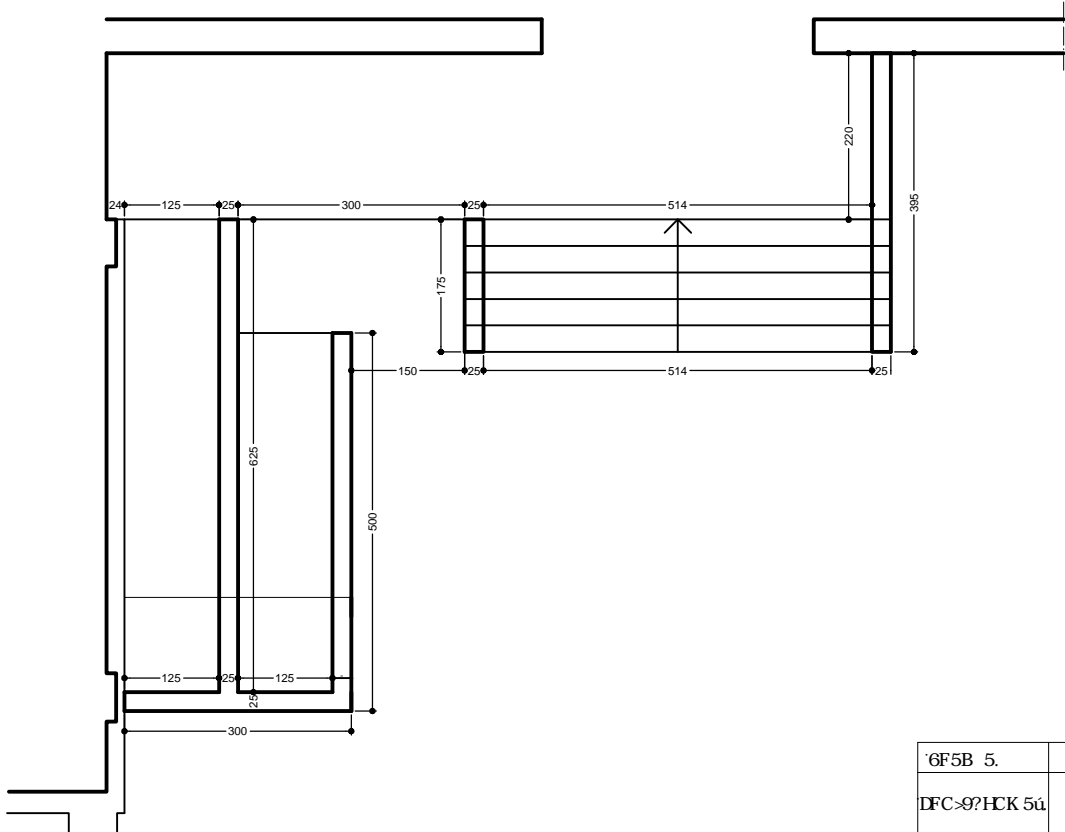

6F5B 5.	ARCHITEKTURA	
DFC-9?HCK 5a		
INWESTOR:	CY OY A UZCY OASOY AOSORAUOSUSOR GFEKOYAUOSUSOENSHASOOT OSAG	
DATA: 07.05.2018	UOPUOYAZOY P VUZPOAQ POCHYLNIA	NR RYS. 2
SKALA: 1:100	REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU ŁĄCZNIKA Biała Podlaska, Dz. Nr.ew. 1220	